



جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

شبکه بهداشت و درمان شهرستان رضوانشهر

شماره: ۳۴۱۳۰۵۶۱


تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۰

پیوست:

✓ معاونت محترم اجرایی دانشکده فنی کاسپین
با سلام واحترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۳۱۲۸۳۵ تاریخ ۹۴/۱۰/۲۰ در رابطه با وضعیت آب شرب شهرک ولی عصر (عج) چوکا به استحضار می رساند نتایج میکروبی نمونه های آب تهیه شده از شبکه انتقال وتوزیع آب شهرک مذکور از اول سال ۹۴ تاکنون مطابق با استاندارد آب آشامیدنی بوده وفاقد هرگونه عوامل میکروبی بیماریزا گزارش شده است .

دکتر فریدین حق پرست

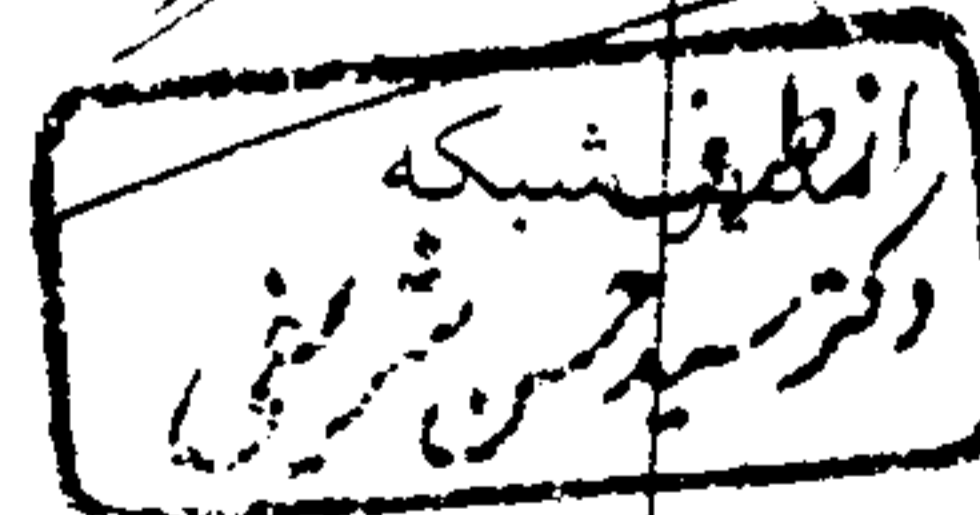


گیلان: شهرستان رضوانشهر - خ امام خمینی - میدان نماز - جنب کلانتری - شبکه بهداشت و درمان شهرستان رضوانشهر

hm.rezvanshahr@yahoo.com

۰۱۸۲-۴۶۲۲۵۱۵، ۴۶۲۲۰۶۱

۴۳۸۴۱-۵۴۹۱۹

۰۱۸۲-۴۶۲۵۰۶۲

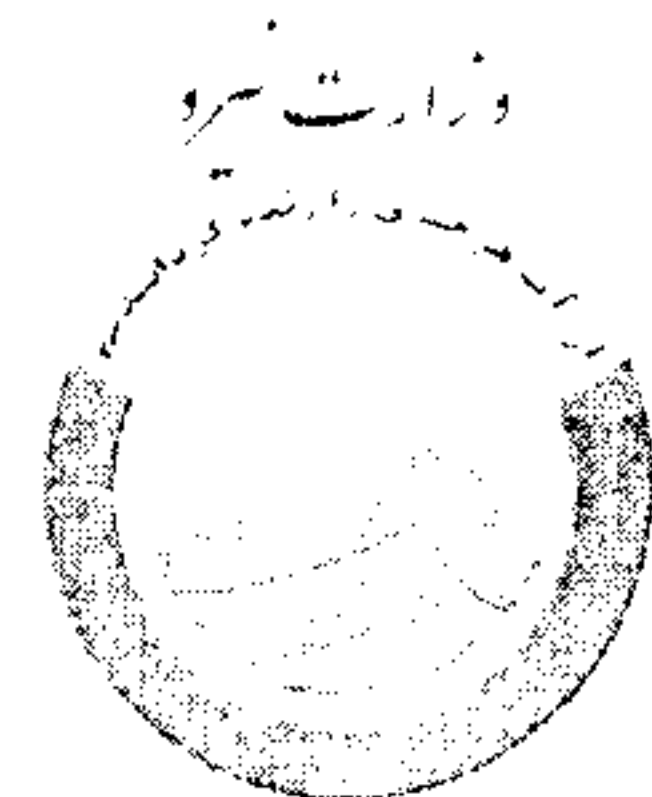

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضلاب استان گیلان
(سهامی خاص)

بسمه تعالی

امور آب و فاضلاب رضوانشهر

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۹
شماره: ۹۴/۶۲۵/۴۶۷۰۳
پوست:

مقام معظم رهبری: کشور ما کشور کم آبی است، همه ما باید در مصرف آب صرفه جویی کنیم.

جناب آقای دکتر موسوی

معاونت محترم اجرایی دانشکده فنی کاسپین

موضوع: گزارش بازدید

سلام علیکم

احتراماً عطف به نامه شماره ۲۹۳۵۳۷ مورخ ۹۴/۱۰/۱ باستحضار می رساند مسئولیت تأمین آب و نظارت بر بهداشت و کیفیت آب آشامیدنی شهرک ولیعصر چوکا بر عهده این امور نمی باشد، فلذا در صورت مواجهه با موارد خاص، مسئولین مربوطه باید نسبت به رفع مشکل و خدمات رسانی اقدام نمایند. ضمناً این امور جهت همکاری با آن دانشگاه، نسبت به اعزام کارشناس و نمونه برداری از آب آشامیدنی دانشکده و خوابگاهها اقدام نموده که نتیجه بررسیها نشان دهنده آب آشامیدنی دارای کلر در حد مجاز و فاقد هرگونه آلودگی میکروبی می باشد.

سید حسین کاظم زاده
مدیر امور آب و فاضلاب رضوانشهر